

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA	:	Sanitarna
TEMAT	:	Przyłącze wodociągowe
ADRES	:	Dziwie gm. Przedecz
INWESTOR	:	Państwowy Instytut Geologiczny -Państwowy Instytut Badawczy Warszawa ul. Rakowiecka 4

Kłodawa, wrzesień 2014 r.

Projektant

inż. MARIAN LEMCZAK
upr.bud. i proj. w specj.
Instalacyjno-robotniczej
upr.bud. nr: GA-N 343/8346/II/22/78
GF 7342/II/82/01, GP 7342/164/94



ZAKŁAD USŁUG WODNYCH Spółka z o.o.
62-500 Konin, ul. Nadbrzeżna 6a
tel. 63 2428853; 63 2428865; 63 2467873; fax 63 2445716
zuwkonin@pro.onet.pl www.zuwkonin.pl

Konin, dnia 27.10.2014 r

**Państwowy Instytut Geologiczny –
Państwowy Instytut Badawczy**
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa

UZGODNIENIE NR 37/423/14

1. Uzyskać Zezwolenie Burmistrza Miasta Przedeck na podłączenie się do istniejących urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Dziwie działka nr 560. Dostarczyć od zarządcy drogi decyzję lokalizacyjną na umieszczenie urządzenia wodociągowego w pasie drogowym.
2. Przyłączyć wodociągowe należy wykonać z rur PE z cechą ciśnieniową PN 10 oraz wg warunków technicznych określonych w PN-92/B-01706. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej z rur PCV ϕ 160 (uprzednio wykonać odkrywkę lokalizacyjną celem sprawdzenia średnicy rury – może być PCV ϕ 110) umieszczonych na działce nr 392, poprzez nawiercenie wraz z kluczem i skrzynką uliczną. Przebieg przez drogę w rurze osłonowej i na warunkach zarządcy drogi. Głębokość posadowienia rurociągu ok. 1,50 m p.p.t. Pomiar wody odbywać się będzie poprzez wodomierz Φ 20 zamontowany w studzience wodomierzowej w pozycji poziomej. Należy montować zawory zaporowe grzybkowe – nie kulowe. Za zestawem wodomierzowym (wg normy PN-B-10720) licząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody, a pierwszym punktem czerpalnym należy zamontować zawór antyskażeniowy (wg normy PN-EN-1717:2003).
3. Realizację budowy przyłącza wodociągowego wraz z miejscem przewidzianym do lokalizacji wodomierza głównego zapewnić na własny koszt inwestor.
4. Przyłączyć wodociągowe przed zasypaniem zainwentaryzować geodezyjnie – jeden egz. inwentaryzacji dostarczyć w dniu odbioru końcowego przyłącza. Roboty zainkować zgłaszać do odbioru częściowych na otwartym wykopie. Wypełnić dziennik z przebiegu budowy przyłącza w załączeniu.
5. Dostawa wody nastąpi po zawarciu umowy (wniosek w załączeniu) i montaż wodomierza głównego przez ZUW Sp. z o.o. OT Koło.
6. Korzystanie z przyłącza bez dopełnienia w/w formalności będzie traktowane jako nielegalne z wszelkimi konsekwencjami.
7. Uzgodnienie traci ważność po upływie dwóch lat.
8. Uzgodnienie nie narusza praw osób trzecich.

Do wiadomości:
1. UM Przedeck

OT/Konin 63 2428853;
ul. Nadbrzeżna 6a, 62-500 Konin;

OT/Turek 63 2784846;
ul. Folwarczna 12, 62-700 Turek;

OT/Koło 63 2720432
ul. Dąbska 40a, 62-600 Koło

OPIS TECHNICYNY

1. Przyłącze wodociągowe

Projektowane przyłącze wodociągowe należy wykonać z rur wodociągowych z tworzyw sztucznych PEHD PN 10 Ø 32 mm. Włączenie do rurociągu sieci wodociągowej Ø 160 mm należy wykonać przy pomocy opaski żeliwnej z siodełkiem (nawiertaki) Ø 160/32 mm. W celu pomiaru ilości wody zaprojektowano wodomierz skrzydełkowy Ø 20 mm zamontowany w studzience wodomierzowej w pozycji poziomej. Za zestawem wodomierzowym licząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody należy zamontować zawór antyskażeniowy Ø 20 mm. Przyłącze wodociągowe wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi i technicznymi ZUW Sp. z o.o. w Koninie OT Koło. W czasie wykonywania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów BHP. Roboty ziemne wykonać sposobem ręcznym z uwagi na możliwość istnienia innych urządzeń podziemnych. Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym należy uzyskać zgodę właściciela pasa drogowego na prowadzenie robót. Nawierzchnię należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Przyłącze wodociągowe zainwentaryzować pod względem geodezyjnym z naniesieniem na mapy państwowe przez upoważnioną jednostkę geodezyjną. Roboty należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych w budownictwie” oraz przepisami BHP w budownictwie. Roboty włączenia do sieci wodociągowej wykonywać pod nadzorem dostawcy wody. Rozpoczęcie oraz zakończenie wykonania przyłącza wodociągowego (przed zasypaniem) należy zgłosić do odbioru przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o.

W Koninie OT w Kole..

[illegible]



ZUW-TT₃/W/29a/14

Koło, dnia 08.08.2014 r

Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa


Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie OT Koło podaje

- warunki ogólne i techniczne** przyłączenia nieruchomości w m. Dziwie: wg zał. mapy - działki nr 560, 561 do wodociągu publicznego **Dziwie**:
1. Miejsce włączenia: rura PCV ϕ 160 przebiegająca poprzecznie po terenie działki nr 392, średnia głębokość posadowienia rurociągu 1,5 m. p.p.t.
 2. Wymagania realizacyjne: na przyłączy stosować rury PE z cechą PN10 i minimalnej średnicy ϕ 32 włączenie poprzez **nawiertkę** wraz z kluczem i skrzykną uliczną. Przebieg przez drogę w rurze osłonowej i na warunkach zarządzcy drogi. Zabudowa zestawu wodomierzowego wg normy PN-B-10720 w studzience wodomierzowej zlokalizowanej w odległości 3,00 mb. od granicy gruntuowej działki nr 560. Stosować **zawory przelotowe grzybkowe** (nie kulowe). Za zestawem wodomierzowym licząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody należy zaprojektować zawór antyskażeniowy wg normy PN-EN-1717:2003.
 3. Trasowanie przyłącza wodociągowego poza wjazdem na nieruchomość. Zachować wzajemne odległości od budowli i urządzeń podziemnych istniejących i planowanych zgodnie z normami branżowymi.
 4. **Projekt budowlany przyłącza wodociągowego wymaga uzgodnienia przez ZUW – OT Koło (2 egz.).**
 5. Warunki techniczne tracą ważność po upływie dwóch lat.
 6. Wydane warunki techniczne nie naruszają praw osób trzecich.
 7. Zapewnia się dostawę wody na cele socjalno-bytowe.

Do wiadomości:
1. UM Przedećz

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH
Sp. z o.o. w Koninie
Inżynier Szymon Szewczyk
mgr inż. Tomasz Kosłowski

OT/Konin 63 2428853; **OT/Turek 63 2784846;** **OT/Koło 63 2720432**
ul. Nadbrzeżna 6a, 62-500 Konin; ul. Felwarczna 12, 62-700 Turek; ul. Dąbska 40a, 62-600 Koło

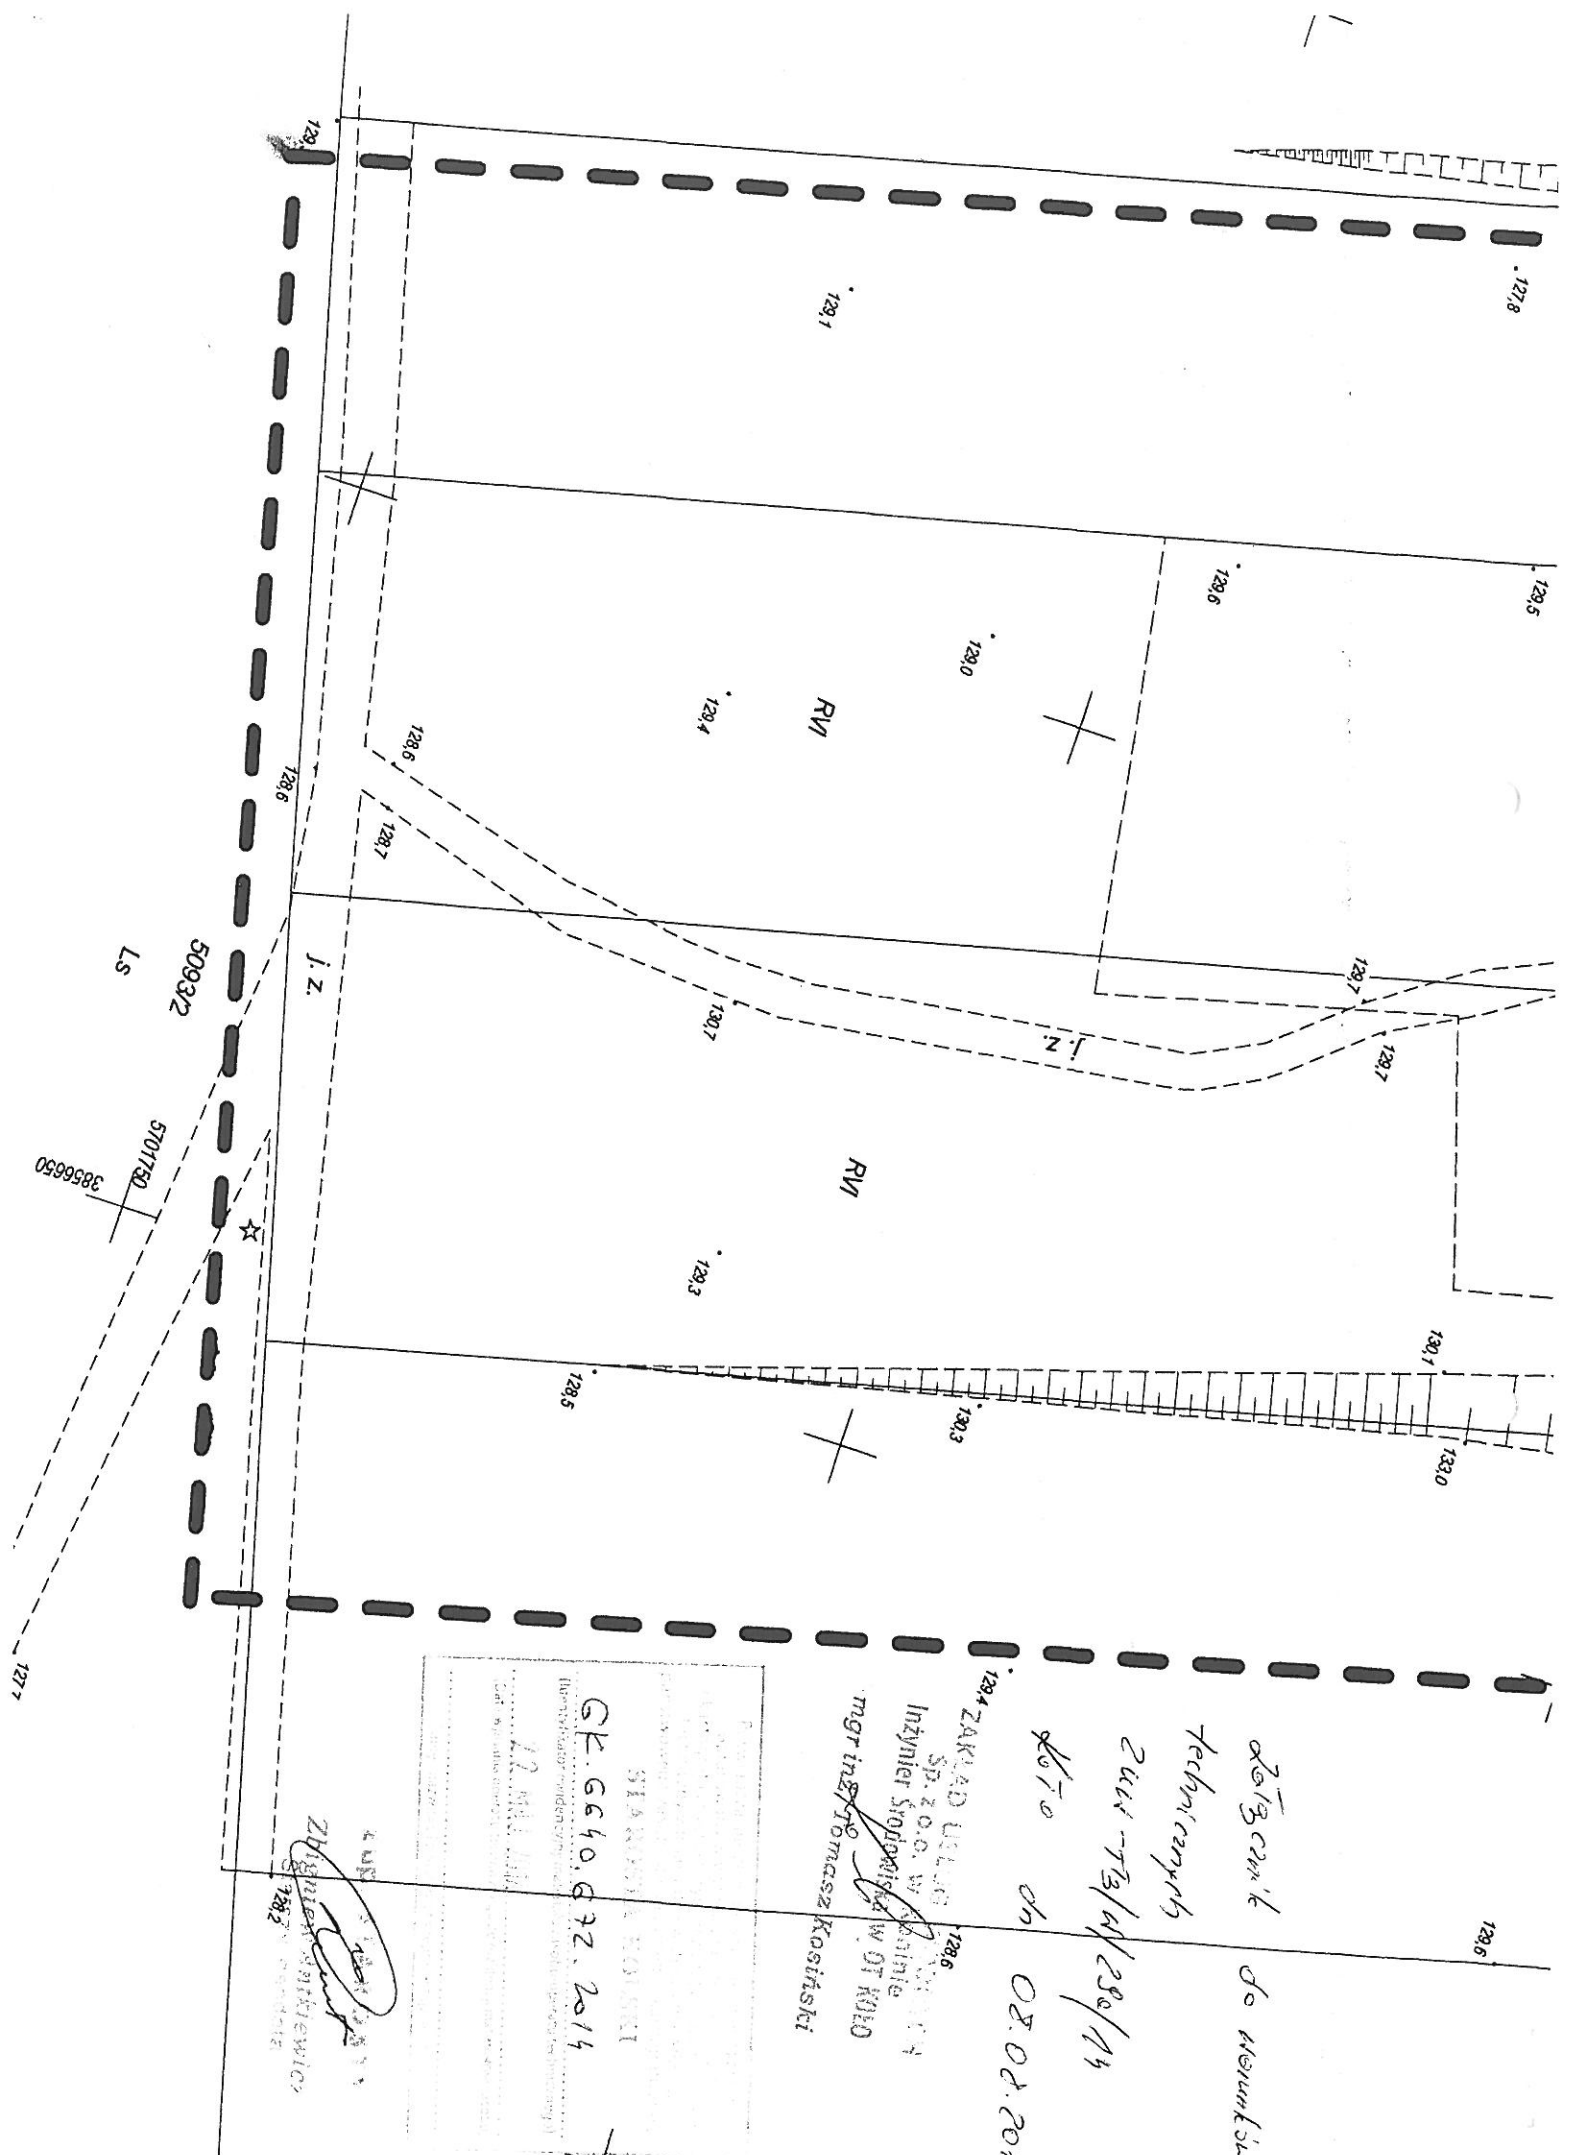

do 3 cm k do ujednol
technicznych

244-73/4/23/14

do 08.08.2014

mgr inż. Tomasz Kosiński
Inżynier Srodkow
SP. z o.o. w Kozł
ZAKŁAD U

SK 6640.032.2014

Zbigniew Antkiewicz
1282

Dnia 07.07.2014 r.

OŚWIADCZENIE WOLI

o udostępnieniu nieruchomości pod projektowanymi urządzeniami

Marcin Madzia
imię i nazwisko
PESEL 77040901376

Dawid 70,62-635 Pałecz
zam.
Dol. os. nr RUV64509
Burmistrz Miasta Pałecz

imię i nazwisko
zam.
PESEL

Niniejszym udostępniam Państwowemu Instytutowi Geologicznemu Państwowemu Instytutowi Badań z siedzibą: ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa nieruchomość położoną w miejsc. Dziwie gm. Przedecz oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 392, obręb Dziwie w celu posadowienia urządzeń elektroenergetycznych w postaci przyłącza kablowego, przyłącza wodociągowego i telekomunikacyjnego.

Ponadto wyraża się zgodę na istnienie i pozostawienie na swojej nieruchomości wymienionych urządzeń, o których mowa powyżej, przez cały okres ich użytkowania i umożliwienie upoważnionym przedstawicielom Instytutu dostępu do tych urządzeń w celu wykonania czynności eksploatacyjnych, konserwacji, remontów, modernizacji oraz usuwania awarii.


Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy zobowiązuje się niezwłocznie po realizacji budowy urządzeń, o których mowa powyżej, do uporządkowania terenu nieruchomości. W przypadku robót, które będą skutkowały poniesieniem szkód, wysokość należnego odszkodowania będzie ustalona na podstawie odrębnego protokołu sporządzonego wspólnie przez przedstawicieli stron.

Strony uzgadniają, iż z tytułu posadowienia i istnienia na nieruchomości urządzeń, o których mowa powyżej będzie wypłacane jednorazowe odszkodowanie, którego wysokość zostanie przez strony ustalona przed rozpoczęciem robót budowlano – montażowych.

Na podstawie niniejszego oświadczenia Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy umocowany będzie do złożenia oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane.

Podpisy
Marek Marcin

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

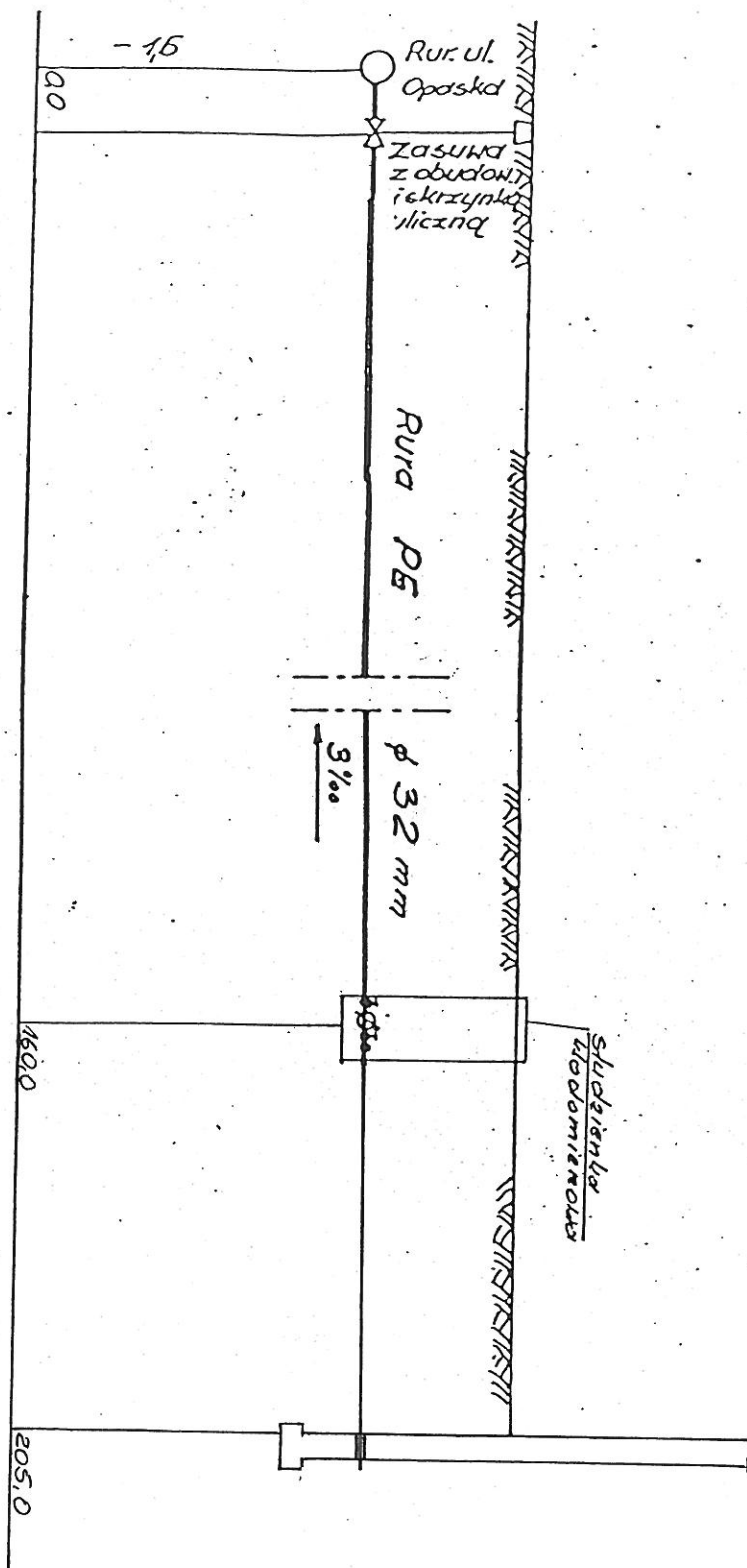

MARIAN LENCZYK
 inż. budowlany
 upr. bud. 1306569122/18
 upr. inż. 1306569122/18
 CP 7342/16/18