


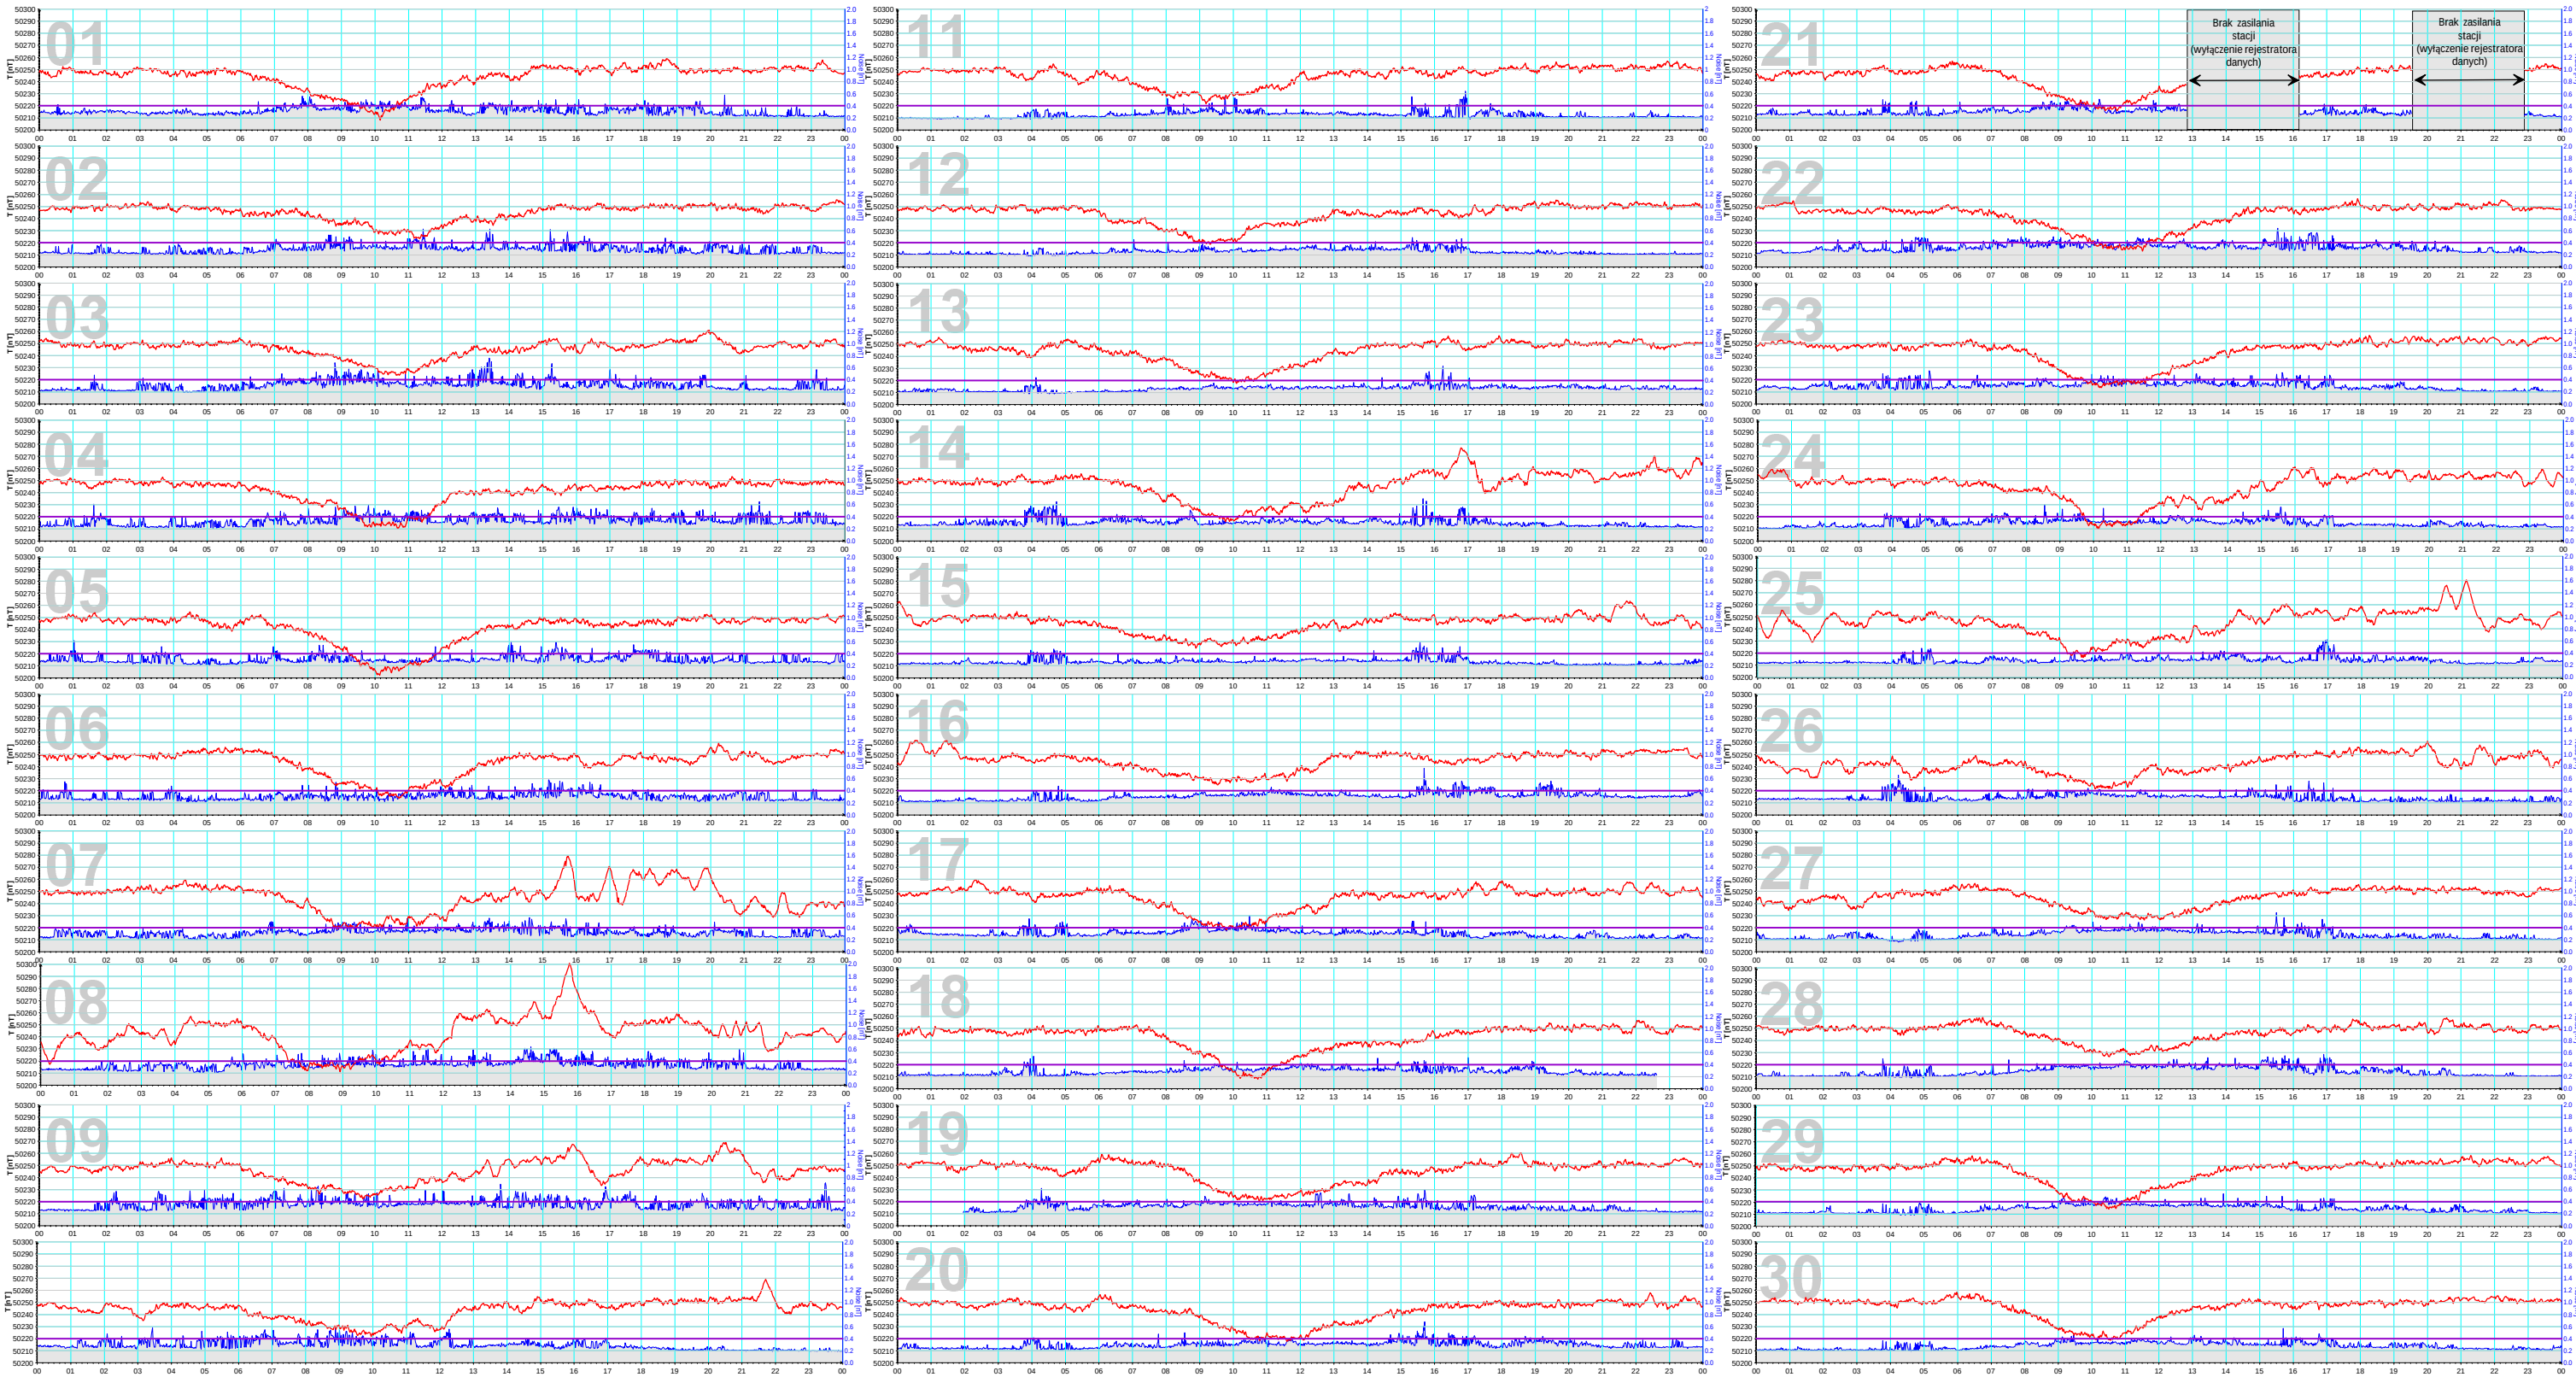

PAŃSTWOWA SŁUŻBA GEOLOGICZNA
STACJA MONITORINGU GEODYNAMICZNEGO
DZIWIE

wielkość fizyczna:	/ T / - moduł całkowitego wektora indukcji pola geomagnetycznego	aparatura:	Magnetometr protonowy SCINTREX EnvimAG
typ monitoringu:	ZMIANY DOBOWE	ID aparatury:	nr 1603971
okres obserwacji:	01/09/2026 - 30/09/2026 r.	czułość:	0.1 nT
projekt:	Monitoring geodynamiczny Polski - etap V	param. rejestracji:	60 / 2 s

Załącznik nr 02

do Raportu MAG nr 09/2026 z dn. 10/10/2026 r.
Monitoring geomagnetyczny PSG
WRZESIEŃ 2026

01/09/2026 - 30/09/2026 r.

— dane po filtracji —
— rejestrowana wielkość zasumienia sygnału [nT]
— krytyczny poziom szumu (0.40 nT)

Wykonano na zamówienie Ministra Klimatu i Środowiska
Sfinansowano ze środków NFOŚiGW

