



NAFTA-GAZ-SERWIS S.A.

w upadłości likwidacyjnej
38-500 SANOK ul. Rymanowska 45



6A-1058



DEKLARACJA ZGODNOŚCI **(Świadectwo kontroli jakości)**

NAFTA – GAZ – SERWIS S.A.
ul. Rymanowska 45, 38 – 500 Sanok
tel. (013) 46 52 165, 4652336; fax (013) 4652325

Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób/usługa:

Przegląd głowicy 11" x 7 1/16" – 3K nr fabr. 274/Z1/2004

(nazwa, typ lub model, partia, seria, nr serii, źródło pochodzenia, liczba jednostek)

do którego odnosi się niniejsza deklaracja (świadectwo kontroli), jest zgodny z normą (ami) lub innym (i) dokumentem (ami) normatywnym (i), rysunkiem (ami)

Instrukcja remontu głowic.

(tytuł i/lub nr i data wydania normy (norm) lub innego (ych) dokumentu (ów) normatyw., rys.

i/lub spełnia wymagania (przepisy)

W załączeniu - Certyfikat prób ciśnieniowych

Grabownica 20 grudzień 2013r
(miejsce i data wystawienia)

KIEROWNIK ZAKŁADU
[Signature]
Paweł Jęczalik

.....
(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

NIP: 687-17-39-102
Konto: PBS w Sanoku
27 8642 1184 2018 0016 7497 0001

Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Numer KRS 0000314886
Regon: 371016924
Kapitał zakładowy: 2 000 492,00zł

tel. 13 46 52 336
fax 13 46 52 278
www.ngs.com.pl
ngs@ngs.com.pl



NAFTA-GAZ-SERWIS S.A.

w upadłości likwidacyjnej
38-500 SANOK ul. Rymanowska 45



6A-1058



Wykonujemy: Zagospodarowanie odwiertów gazowych, gazociąg, ropociąg, sieci i instalacje sanitarne, zbiorniki ciśnieniowe, stacje redukcyjno-pomiarowe, wymienniki, kotłownie kontenerowe, roboty ogólnobudowlane, inwestycje „pod klucz”.

CERTYFIKAT PRÓB CIŚNIENIOWYCH

Nazwa wyrobu **Głowica zabezpieczająca 11’’x 7 1/16’’ – 3K**

Nr fabryczny **274/Z1/2004**

Nr zlecenia **- 04148 (ZM01/2013/202)**

Test szczelności:

- całość połączeń głowicy: **20,7 MPa (2 x 3 min)**

Czynnik próby: woda. Wynik - pozytywny

Testy wykonano zgodnie z API Spec. 6A.

Załącznik: wykres próby ciśnieniowej.

Grabownica 20 grudzień 2013r
(miejsce i data wystawienia)

KONTROLER JAKOŚCI
Maciej Łuszczynski



.....
(nazwisko i podpis)



S.A. w Sanoku

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA URZĄDZENIA

Zamawiający: **EXALO DRILLING S.A. Centrum Kraków**
Wykonawca: ZPU Grabownica Zlecenie: -04148 (ZM01/2013/202)
Nazwa wyrobu: **Głowica zabezpieczająca 11" x 7 1/16" – 3K**
nr fabr. 274/Z1/2004 **Ciśnienie robocze 20,7 MPa**

Nr dokumentacji/rys: Instrukcja remontu głowic. zam. nr 4500033408

Typ: **Głowica zabezpieczająca 11" x 7 1/16" – 3K** Ilość: 1

Przeglądowi poddano:

- korpus 11" x 7 1/16" nr fabr. 274/Z1/2004
- wieszak 2 7/8"RwS x 2 7/8"RwGt nr fabr. 274/Z1/2004
- pokrywę 7 1/16" x 2 9/16" nr fabr. 274/Z1/2004

Zamontowano zasuwy po przeglądzie:

Zasuwa model „E” - 2 1/16 – 3K – A1: - nr fabr. 356/00, inne nr 14621 nr zastępczy 15954
Zasuwa model „E” - 2 9/16 – 3K – A1: - nr fabr. 118/03/05, nr zastępczy 15956

WYNIKI PRÓB I BADAŃ

JAKOŚĆ WYKONANIA: Zgodnie z zamówieniem. Szablonowanie – prawidłowe.

PRÓBA DZIAŁANIA: **Próba ciśnieniowa wg API Spec. 6A**

JAKOŚĆ MATERIAŁÓW UŻYTYCH DO PRODUKCJI: Wg świadectw odbioru.

RODZAJ BADANIA: **Test szczelności.**

Grabownica 20 grudzień 2013r


data

KONTROLER JAKOŚCI


Maciej Łyszczewski



podpis

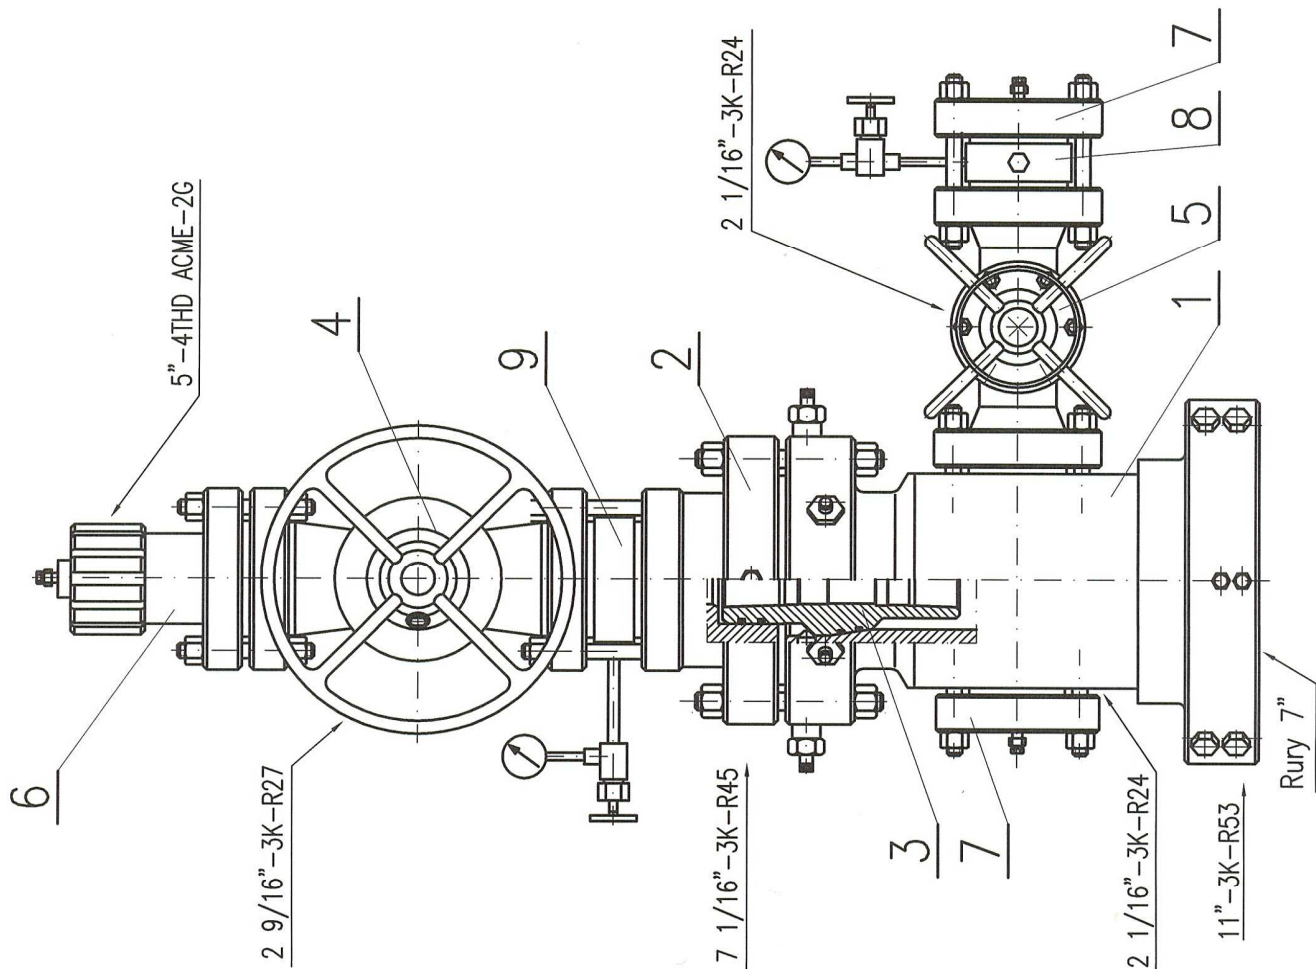


9	Wkładka manometryczna 2 9/16" -3K	1		
8	Wkładka manometryczna 2 1/16" -3K	1		
7	Pokrywa 2 1/16" -3K	2		
6	Łącznik szczytowy 2 9/16" -5" -4THD ACME-2G	1	wg wyk.	
5	Zasuwa suwakowa 2 1/16" -3K	1	wg wyk.	
4	Zasuwa suwakowa 2 9/16" -3K	1	wg wyk.	
3	Wieszak typ AS-2 7/8RwSx2 7/8RwGt-2 1/2H	1		
2	Zespół pokrywy 11"x2 9/16" -3K	1	wg wyk.	
1	Zespół korpusu 11"x7 1/16"x2 1/16" -3K	1	wg wyk.	
Lp	Nazwa części	Ilość sztuk	Materiał	Nr rys. lub Nr PN Uwagi
Inwestor				
Dokumentacja				
Projektował	mgr inż. L. Wołyniec			
Sprawił	mgr inż. P. Jęczalik			
Zatwierdził				
Data oprac.	12.2013			
Podziałka				
Tytuł rysunku				
GŁOWICA ZABEZPIECZAJĄCA				
11" x 7 1/16" -3K (ZESTAW I)				
NAFTA-GAZ-SERWIS S.A.				
w upadłości likwidacyjnej				
38-500 SANOK ul. Rymanowska 45				
Forma: 1/4/lat				
Zastępuje rys. nr				
NGS-Z1-13-036-00				

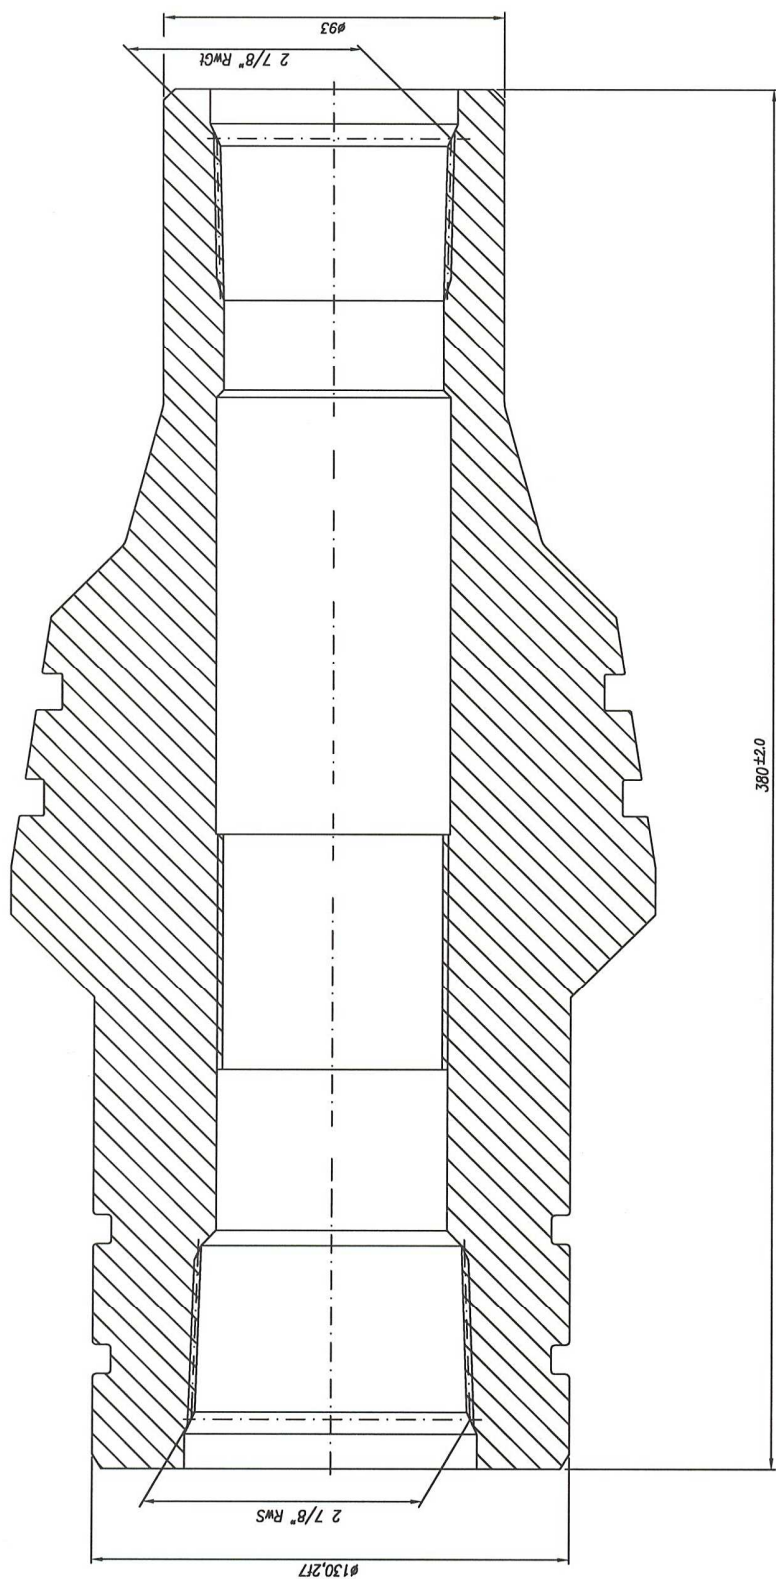

Podziałka	Materiał	Sztuk	Nazwa części	Nr rysunku
1:1			WIESZAK 2 1/2H typ AS	7AS-01-09

7AS-01-09

SCHEMAT USYTUOWANIA ZASUW GŁOWICY
ZABEZPIECZAJĄCEJ NR 274/Z1/2004

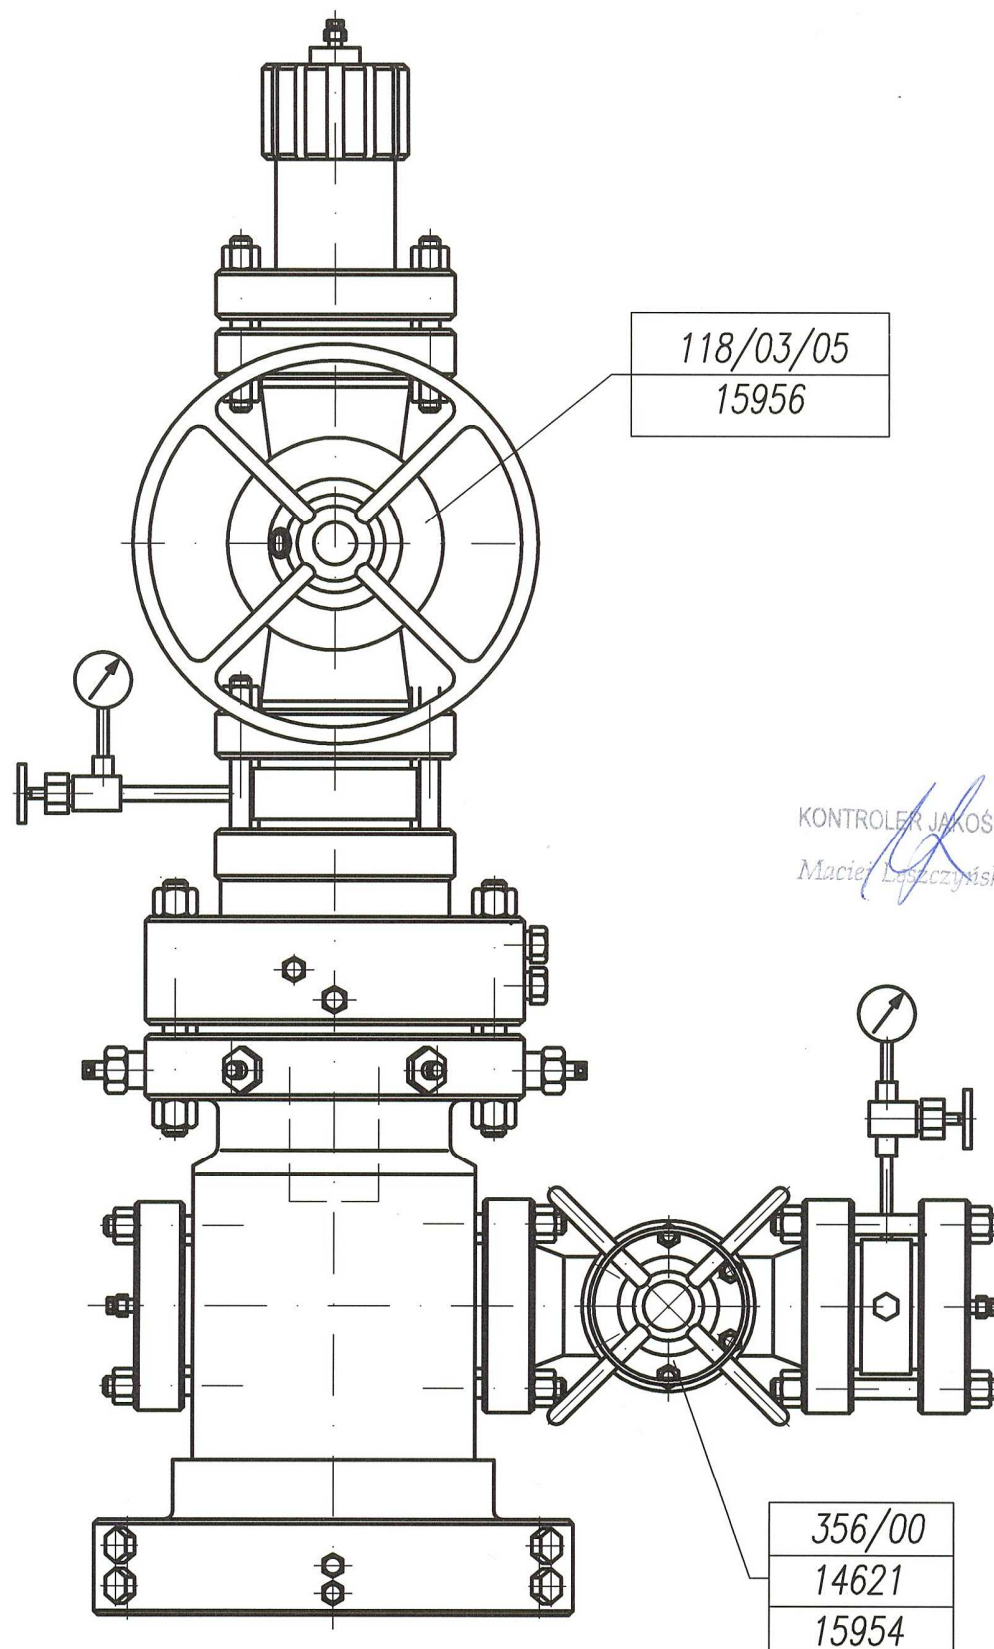

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
(Świadectwo kontroli jakości)
Nr 15954

NAFTA – GAZ – SERWIS S.A.
w upadłości likwidacyjnej
ul. Rymanowska 45, 38 – 500 Sanok
tel. (013) 46 52 165, 4652336; fax (013) 4652325

Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób/usługa:

Remont zasuwy suwakowej 2 1/16" x 21,0 MPa – 1 szt.

nr fabr. 356/00 (14621) - nr zastępczy 15954

.....
(nazwa, typ lub model, partia, seria, nr serii, źródło pochodzenia, liczba jednostek)

do którego odnosi się niniejsza deklaracja (świadectwo kontroli), jest zgodny z normą (ami)
lub innym (i) dokumentem (ami) normatywnym (i), rysunkiem (ami)

„Instrukcja remontu zasuw”

.....
(tytuł i/lub nr i data wydania normy (norm) lub innego (ych) dokumentu (ów) normatyw., rys.

i/lub spełnia wymagania (przepisy)

Zlec. -04148 (ZM01/2013/202) zam. nr 4500033408 – EXALO DRILLING S.A.
Centrum Kraków

Próba ciśnieniowa wodna.

Ciśnienie próby **21,0 MPa**

Grabownica 16 grudzień 2013r
(miejsce i data wystawienia)



KIEROWNIK ZAKŁADU
Paweł Jęczalik

.....
(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
(Świadectwo kontroli jakości)
Nr 15956

NAFTA – GAZ – SERWIS S.A.
w upadłości likwidacyjnej
ul. Rymanowska 45, 38 – 500 Sanok
tel. (013) 46 52 165, 4652336; fax (013) 4652325

Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób/usługa:

Remont zasuwy suwakowej 2 9/16" x 21,0 MPa – 1 szt.

nr fabr. 118/03/05 - nr zastępczy 15956

.....
(nazwa, typ lub model, partia, seria, nr serii, źródło pochodzenia, liczba jednostek)

do którego odnosi się niniejsza deklaracja (świadectwo kontroli), jest zgodny z normą (ami)
lub innym (i) dokumentem (ami) normatywnym (i), rysunkiem (ami)

„Instrukcja remontu zasuw”

.....
(tytuł i/lub nr i data wydania normy (norm) lub innego (ych) dokumentu (ów) normatyw., rys.

i/lub spełnia wymagania (przepisy)

Zlec. -04148 (ZM01/2013/202) zam. nr 4500033408 – EXALO DRILLING S.A.
Centrum Kraków

Próba ciśnieniowa wodna.

Ciśnienie próby **21,0 MPa**

KIEROWNIK ZAKŁADU
Pawel Jęczalik

Grabownica 16 grudzień 2013r
(miejsce i data wystawienia)

.....
(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)